

STV

32 mm sidetilkobling

A diagram illustrating a robotic drilling process. A robotic arm is positioned above a metal plate, drilling a hole. An inset shows a close-up of the drill bit and the resulting hole.

Bilde D1

Merika
nr. 195

Merika nr. 194

4




Installere vinylbelegg

Kileringen på gulvsluket passer til 1,5–2 mm vinylbelegg.

- Sluket og tetningen må rengjøres grundig. Kontroller at tetningen er intakt og på plass.
- Installer vinylbelegg på plass og klipp det til forsiktig.
- Vinylbelegg kan utvide seg ved oppvarming.

- Kileringen og dekselet plasseres på toppen av sluket og trykkes jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er på bunnen.
- Vinylbelegg skjæres langs kileringen og dekselet settes på plass. Takket være den fleksible V-leppetetningen blir vinylbeleggsjøten tett uten lim.

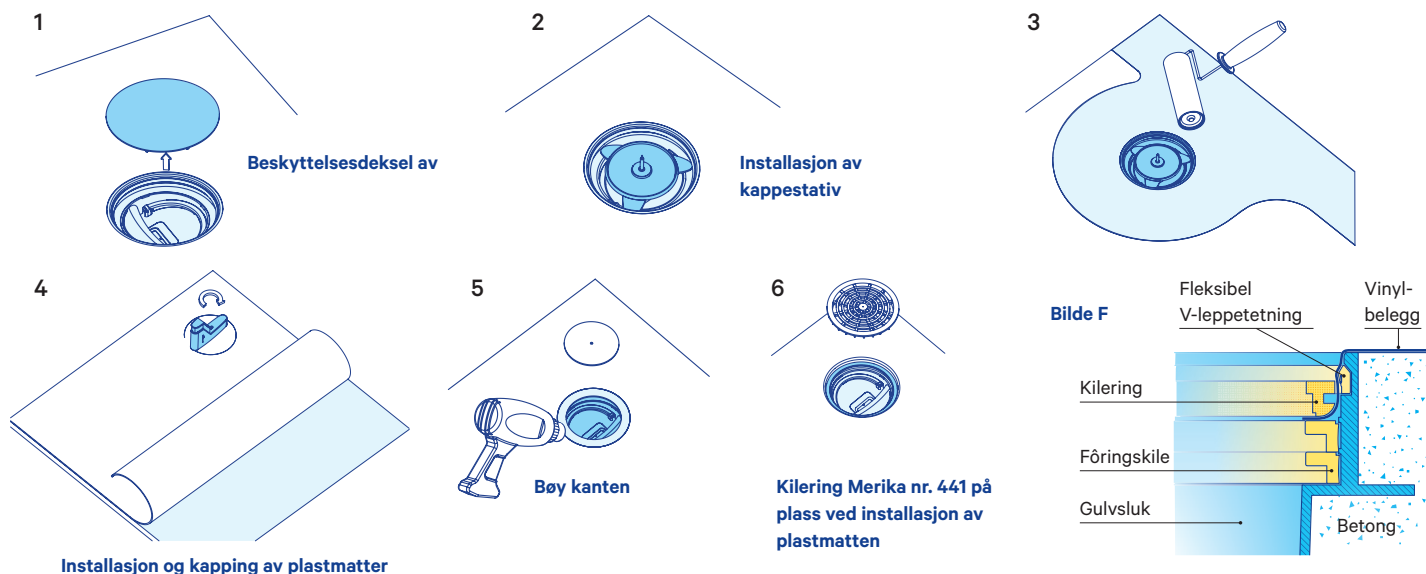


Installasjon av vannisolasjonsflens

På flisgulv skal det brukes en vannisolasjonsflens (Merika nr. 458) for å skjøte vanntetningsmassene.

- Rengjør gulvavløpet og tetningen nøye. Kontroller at tetningen er uskadet og på riktig plass.

- Påfør vanntetting på gulvet, og plasser vannisolasjonsflensen forsiktig.
- Påfør vanntetting også over kantene på vannisolasjonsflensen
- Plasser kileringen og dekselet på toppen av gulvsluk, og trykk den jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er i bunnen av vannisolasjonsflensen.

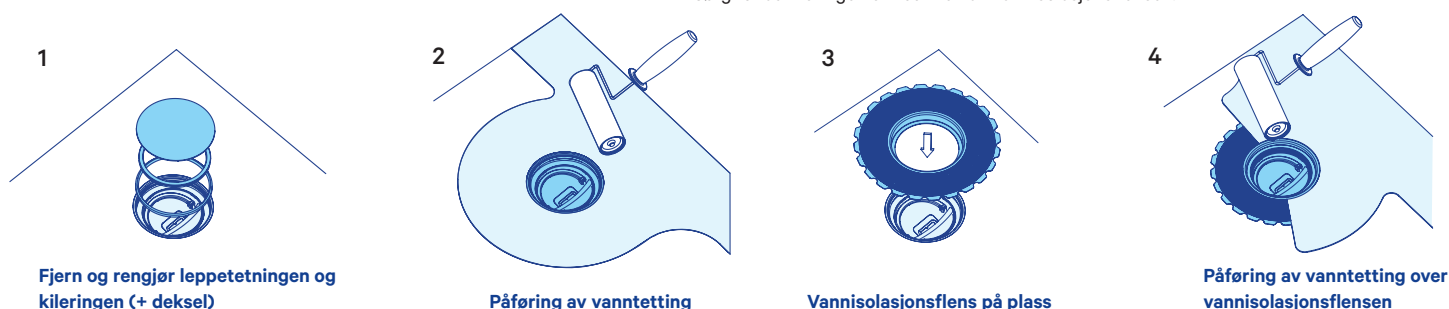

Se oppdatert liste over godkjente vanntetningsprodukter på www.merika.fi

Rengjøring og vedlikehold av sluket


Hvis sluket eller røret må rengjøres, gjøres dette i samsvar med bilde G.

- Hell varmt vann i sluket.
- Løft av den innvendige delen av sluket ved å trekke i håndtaket.
- Rengjør sluket og rørene.

Etter rengjøring:

- Dersom tetningen i den innvendige delen er skadet, må den skiftes. Tetningen i den innvendige delen må smøres (f.eks. med såpevann) før du installerer den innvendige delen til sluket.
- Den innvendige delen justert til riktig posisjon i sluket og skyves på plass.

Bilde G



Utstyr

- M-198** Gulvsluk, HVAC nr: 3311416, RSK-nr: 7110769
- M-400** Føringsring, HVAC nr: 3318112, RSK-nr: 7032012
- M-401** Føringsring, HVAC nr: 3318110, RSK-nr: 7032015
- M-412** Føringsring, HVAC nr: 3318117, RSK-nr: 7032028
- M-413** Føringsring, HVAC nr: 3318111, RSK-nr: 7032029
- M-414** Føringsring, HVAC nr: 3318155, RSK-nr: 7032037
- M-4011** Føringsring, HVAC nr: 3311431, RSK-nr: 7032038
- M-457** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319671, RSK-nr: 7135106
- M-458** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319673, RSK-nr: 7135107
- M-4581** Vannisoleringsflens for føringsring M-400, HVAC nr: 3319674, RSK-nr: 7135105
- M-1991** Spesielt åpningsverktøy, HVAC nr: 3311417, RSK-nr: 3871098
- M-195** Gulvslukfot, HVAC nr: 3311414, RSK-nr: 7133841
- M-194** Justeringsfotsett for gulvsluk, HVAC nr: 331450, RSK-nr: 7135109
- M-19411** Skjøtesett 100 mm for Merika 194, 3 forlengelser/pose, HVAC nr: 3312418, RSK-nr: 7135111

Reserveder

- M-199_05** Tetning av vannlås gulvsluket, HVAC nr: 3311444, RSK-nr: 7135104
- M-202_03** Gulvslukleppetetning, ny 160, HVAC nr: 3311447, RSK-nr: 7135101
- M-197** Vannlås til et horisontalt sluk (etter 06/2017), HVAC nr: 3311438, RSK-nr: 8124004
- M-196** Tilbakeslagsdel til vannlås i gulvsluk (fra 06/2017 og fremover), HVAC nr: 3311422, RSK-nr: 8055384
- M-1971** Vannlås med tilbakeslagsdel til gulvsluk (fra 06/2017 og fremover), HVAC nr: 3311424, RSK-nr: 8098065
- M-441** Merika-kilering 150 mm, HVAC nr: 3319215, RSK-nr: 7135103
- M-440** Merika-føringskile, HVAC-nr: 3312419, RSK-nr: 7135102

Merika-sluk og -føringsringer er typegodkjente. Godkjenningen forutsetter at alle benyttede produkter tilhører Merika-produktserien.

I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 62/2023 om vannforsynings- og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Vi følger de generelle salgsbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC Technology

